


# POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE MIEJSCOWE W BUDYNKU UKŁAD SIECI TN-S

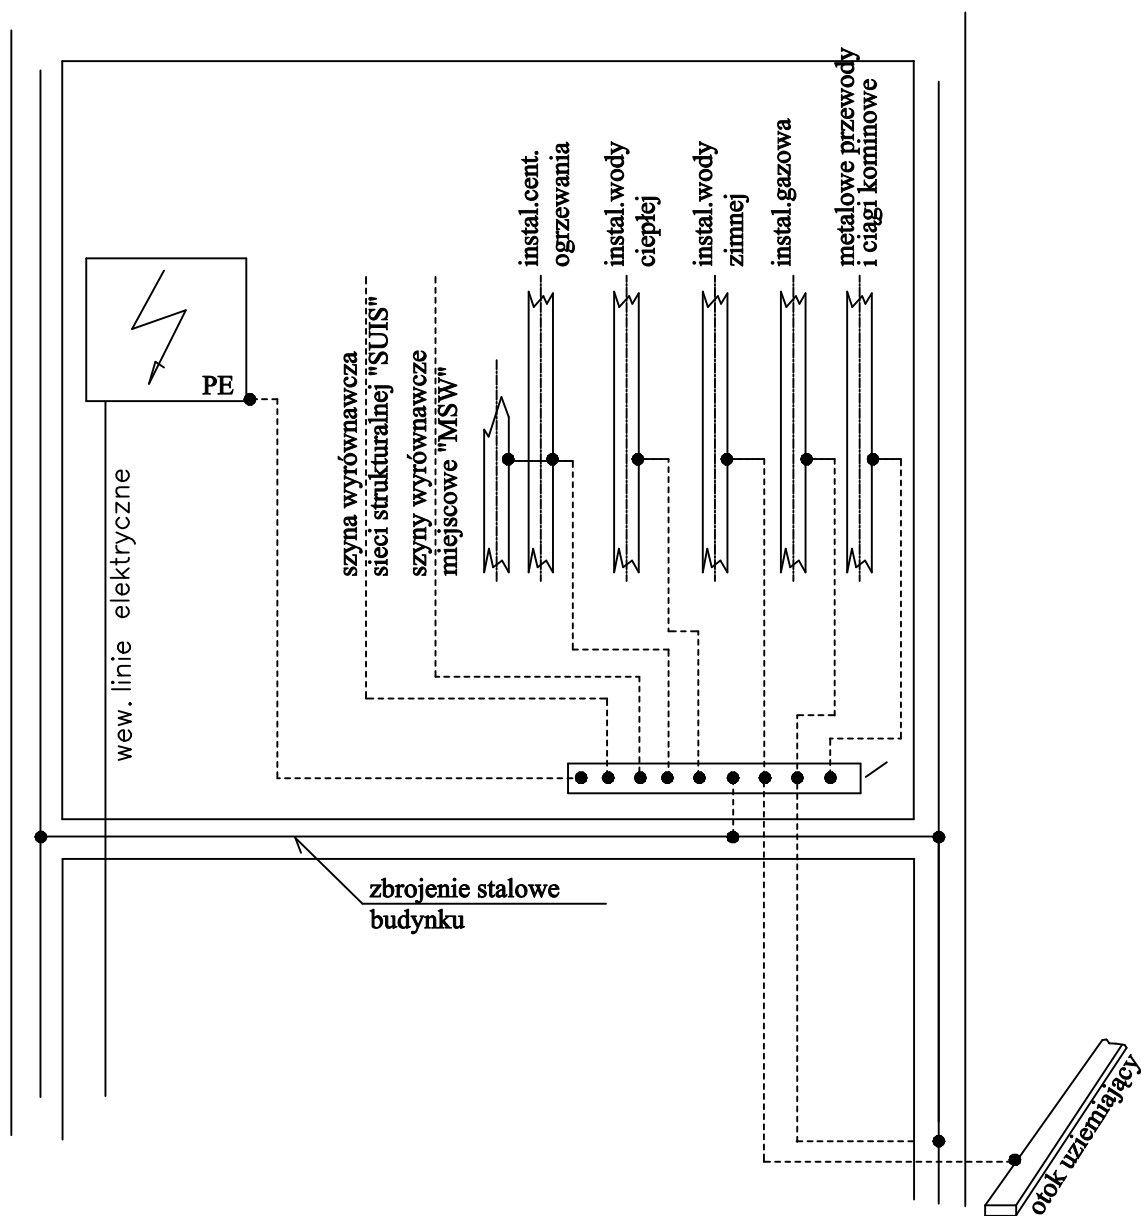

## UWAGA !

Przekrój każdego przewodu ochronnego nie będącego częścią wspólnego układu przewodów lub jego osłonięcie powinien być w żadnym przypadku mniejszy niż:  
 2,5mm<sup>2</sup> w przypadku stosowania ochrony przed mechanicznymi uszkodzeniami,  
 4mm<sup>2</sup> w przypadku niestosowania ochrony przed mechanicznymi uszkodzeniami

POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE MIEJSCOWE W BUDYNKU		SKALA	SZKIC	DATA:	RYS. NR:  E9
		BRANŻA:	ELEK.	09.2009r.	
INWESTOR:	Gmina miasto Chełmno, Urząd miasta, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno				
OBIEKT	Budynek Chełmińskiego Domu Kultury				
ADRES:	dz. 211/6 ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno				
PROJEKTOWAŁ:	inż. Maciej Wojtakowski      nr ew. uprawnień: WRR-DT/7131/13/2002 specjalność: instalacje elektryczne				
OPRACOWAŁ:	inż. Maciej Wojtakowski				
					PODPIS: