

ORYGINAŁ

Opinia nr 009984

z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. DĄBORCZA nr 1 w CHEŁMNO
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez URZĄD MIASTA CHEŁMNO

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Pana ZIÓTKOWSKI DARIUSZ w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie³

2. Ustalenia prawidłowości podłączenia

3. Ustalenia przyczyny wadliwego działania urządzeń³

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

PRZEPROWADZONO INWENTURYZACJĘ PRZEWODÓW I PODŁĄCZEŃ KOMINOWYCH
POMIĘSZCZENIA KOTŁOWNI NYKAZANYM NG. SZKICU Z OPISAMI PODŁĄCZEŃ
A CELU MODERNIZACJI KOTŁOWNI, ZMIANY KOTŁA GAZOWEGO NA
DWA KOTŁY GAZOWE LOKONDESAcyjne O MOCY 2x 90 kW
Z ODPROWADZENIEM SPALIN PRZEKŁADNĄ PONIĘTRZNO-SPALINOWYM
O PRZEKRODU N/A ZALECEN PRZODUCENTA KOTŁÓW,
WENTYLACJA NAWIENNA POMIĘSZCZENIA KOTŁOWNI ZAINSTALOWANA
JEST DO PRZEWODÓW KOMINOWYCH NR 1, Z PRAWIDŁOHO
A CIA N PRZEWODZIE JEST DOBRY.

POMIĘSZCZENIE KOTŁOWNI DODATKOWO POSIADA WENTYLACJĘ
NAWIENNA PRZEZ ŚCIANĘ ZENNE, TRZNA TYPU „Z”.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: (Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118), Ustawę o Ochronie p.poż. z dnia 27 sierpnia 1991 r. (Dz.U. nr 81 poz. 351) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze, w tym: Rozporządzenie MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80 poz. 563), Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 836).

Opinię sporządzono w 3. egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla R X K 6 T CHEŁMNO
2 - URZĄD MIASTA CHEŁMNO

Potwierdzenie odbioru opinii: dnia 22 II 2010 r. podpis


UWAGI:

- Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
- Szkic orientacyjny na odwrocie.
- Niepotrzebne skreślić.

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
członek
wpisany do rejestru
pod Nr 1123/2003 w woj. pomorskie
Pieczęć i podpis

Ziótkowski Dariusz

Szkic orientacyjny

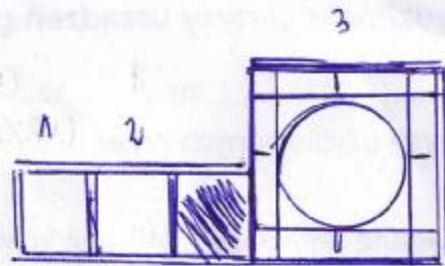

PODŁĄCZENIA ISTNIEJĄCE DO PRZEWODÓW KAMINOWYCH

1. WENTYLACJA GRAWITACYJNA POMIESZCZENIA KOTŁOWNI
2. WENTYLACJA GRAWITACYJNA POMIESZCZENIA KOTŁOWNI
3. ODPAWNIENIE SPALIN Z GAZOWEGO KOTŁA C.O. X
POMIESZCZENIA KOTŁOWNI. NA DZIRNIE 19 II 2010r.

Zoom

PRZEWÓD KAMINOWY NR 3 O WYSOKOŚCI OK. 21,5 m
O PRZĘKRODU OK. 50x50 cm

MISTRZ KOMINIARSKI
członek K.K.P.
wpisany do Rejestru
pod Nr 113/2003 woj. kuj.-pomorskie

Pieczęta i podpis opiniodawcy